




Le CEIDRE en mouvement en 2010



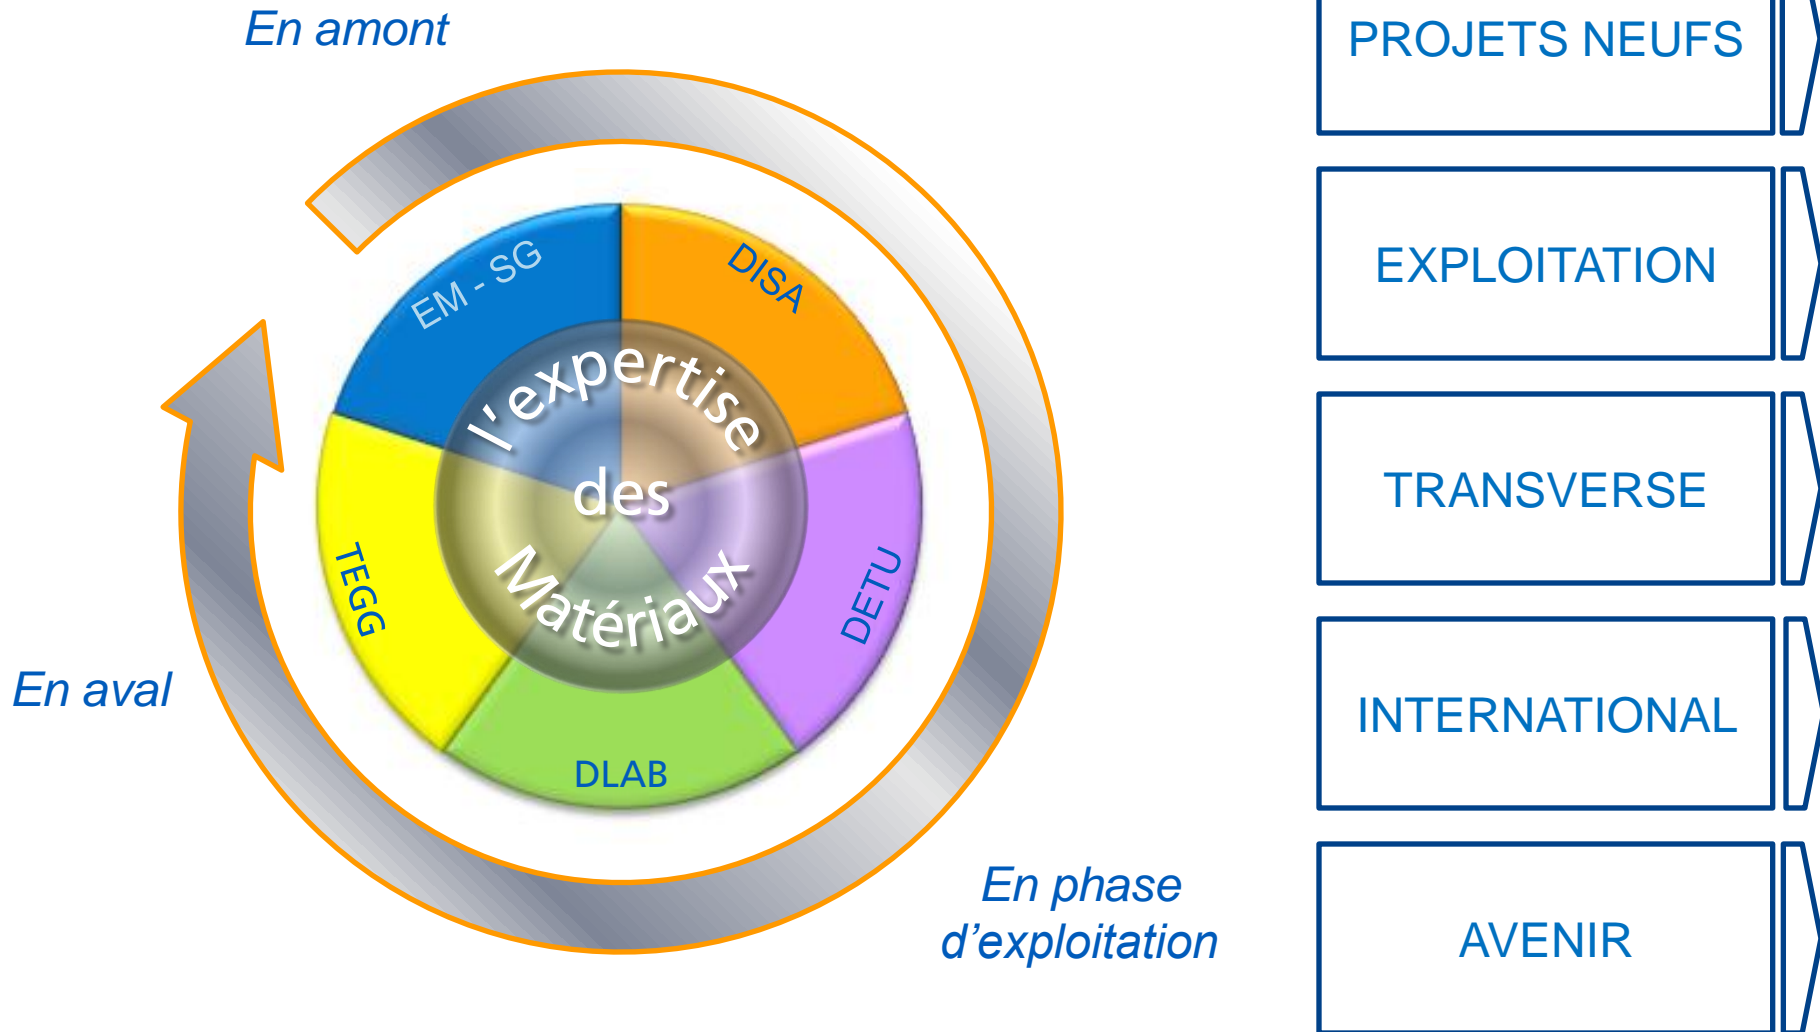

Génie Civil - Gravelines 2 Béton atypique (Août 2010)

Dans le cadre des travaux de maintenance des parements externes des Bâtiments réacteur, un défaut de parement de l'enceinte de Gravelines 2 a été découvert : un béton atypique sur 20 ml, 50 cm de hauteur et 80 cm de profondeur.



Auscultation au Scléromètre pour circonscrire le béton atypique