

## Annexe 4


### Fuites primaires non quantifiées Année 2013

	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr5	Tr6
BEL	52,1	38,7				
BLA*	21,3	20,7	21,0	26,2		
BUG	90,6	27,0	46,4	26,3		
CAT	24,4	41,3	73,7	35,1		
CHB	57,0	63,0	20,0	39,0		
CHO*	33,8	31,2				
CIV	44,3	24,1				
CRU	38,2	44,5	58,2	56,1		
DAM	26,0	36,9	61,4	5,1		
FES	42,6	75,5				
FLA	49,4	21,0				
GOL	22,2	19,2				
GRA	63,4	24,1	17,5	22,5	20,5	40,7
NOG	35,0	33,0				
PAL	41,9	52,0	37,3	49,4		
PEN	39,1	29,5				
SAL	19,5	36,7				
SLB	54,4	68,1				
TRI*	17,3	50,2	26,3	14,7		

**Valeurs moyennes sur l'année des débits de fuites primaires non quantifiées par site (en litre par heure)**

Les débits quotidiens moyens varient de 122 litres par jour pour Dampierre 4 à 2174 litres par jour pour Bugey 2 (la tranche n°1 des réacteurs REP).

\* Fuites globales

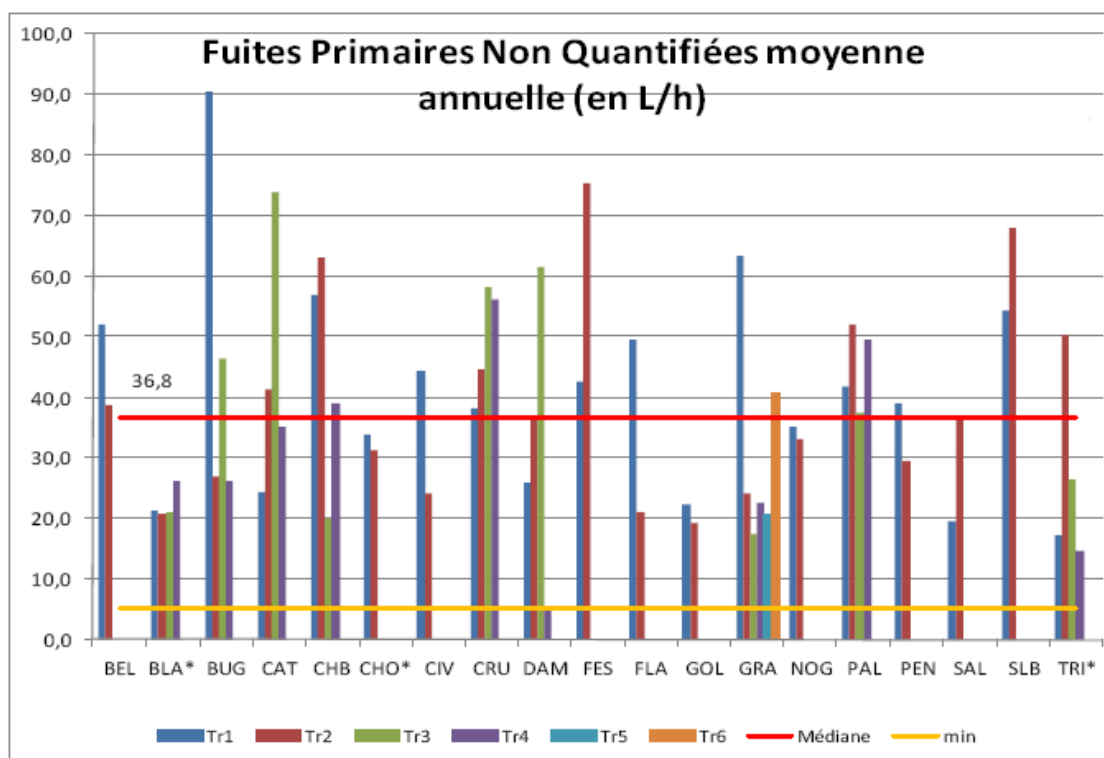

Moyenne annuelle des fuites primaires non quantifiées par tranche - 2013